

TEST REPORT

项目编号: JH20211115

委托单位

江西特斯汀环境检测有限公司

项目名称

鄱阳县垃圾焚烧发电厂在线比对监测数据检测项目

样品类型

有组织废气



Jiangxi Tesing Co., Ltd



颗粒物CM

颗粒物CM

1 烟气湿度 > 5.0%时 相对误差 绝对

绝对误差 超过±1.5%

右佰佰威有限公司危险废物焚烧炉废气排放检测数据

检测项目	检测仪器	检测方法	检测标准
CEMS系统	ERM5	紫外差分吸收光谱	排污许可证
颗粒物分析仪	DMS 1000	后散射法	排污许可证
气态污染物分析仪	EM-5	紫外差分吸收光谱	排污许可证


检测项目	检测结果	标准限值	单位	偏差	判定
氮氧化物	168.028	146.3	mg/m ³	22	绝对误差不得超过±1mg/m ³ 达标
烟气流速	3.332	3.0	m/s	0.332	相对误差不超过±25% 达标
一氧化碳	0.087	0.3	%	-0.21	

第三次				22.710	23.18	
第四次	68.7714	78.20	湿度(%)	20.350	20.18	二氧化硫 (mg/m ³)
第五次	2.038	5.8		20.070	20.21	
第六次	2.9567	5.2		20.5760	20.18	
平均值	20.433	20.9		20.28		

第三次	174.253	140.9		第二次	143.300	144.1
第四次	187.951	149.4		第三次	140.030	141.0
第五次	145.032	140.9		第四次	137.060	137.1
第六次	145.032	140.9		第五次	141.000	141.1
平均值	161.032	142.4		第六次		

第六次	17.917	3.4		第五次	0.108	1.0
第六次				第六次	0.092	0.0
平均值	23.763	4.7		平均值	0.087	0.3

2019年度工作总结

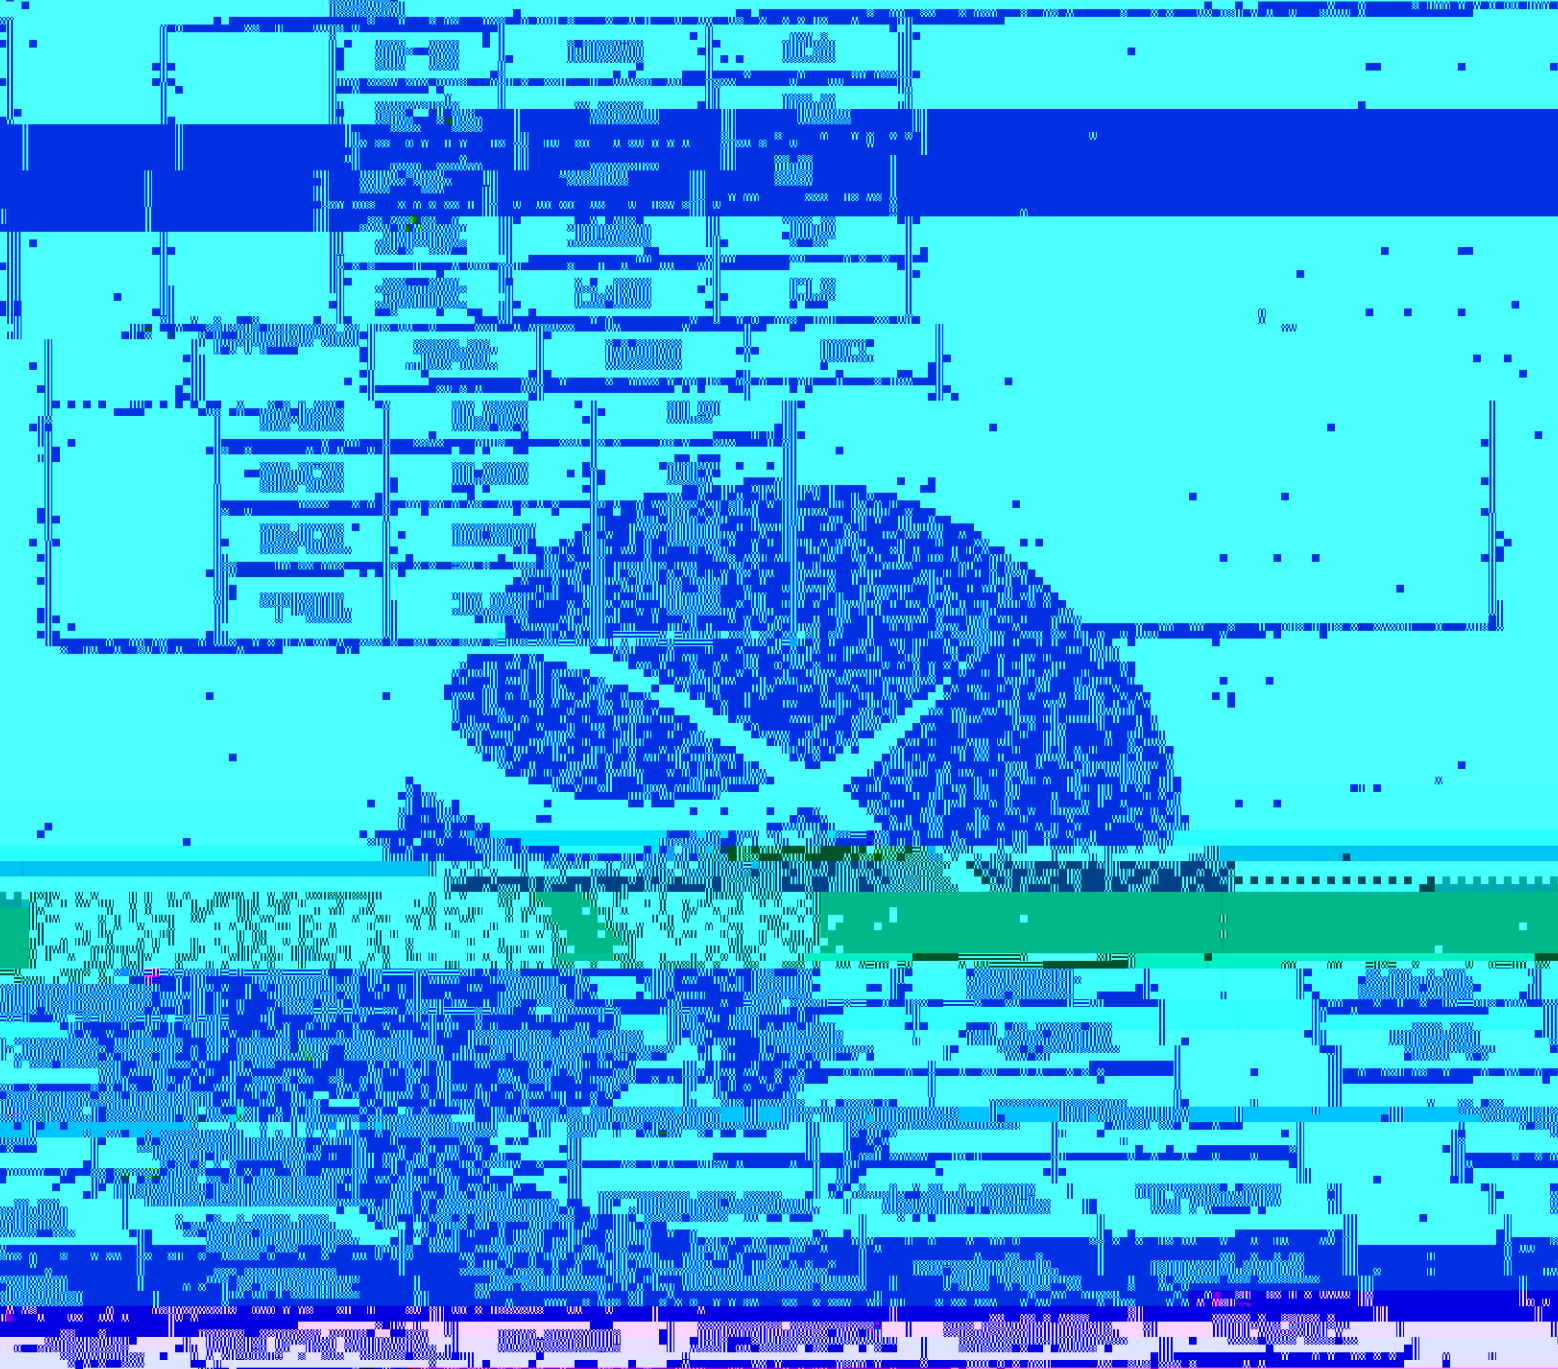

2019年12月31日

2019年度工作总结

报告结束***